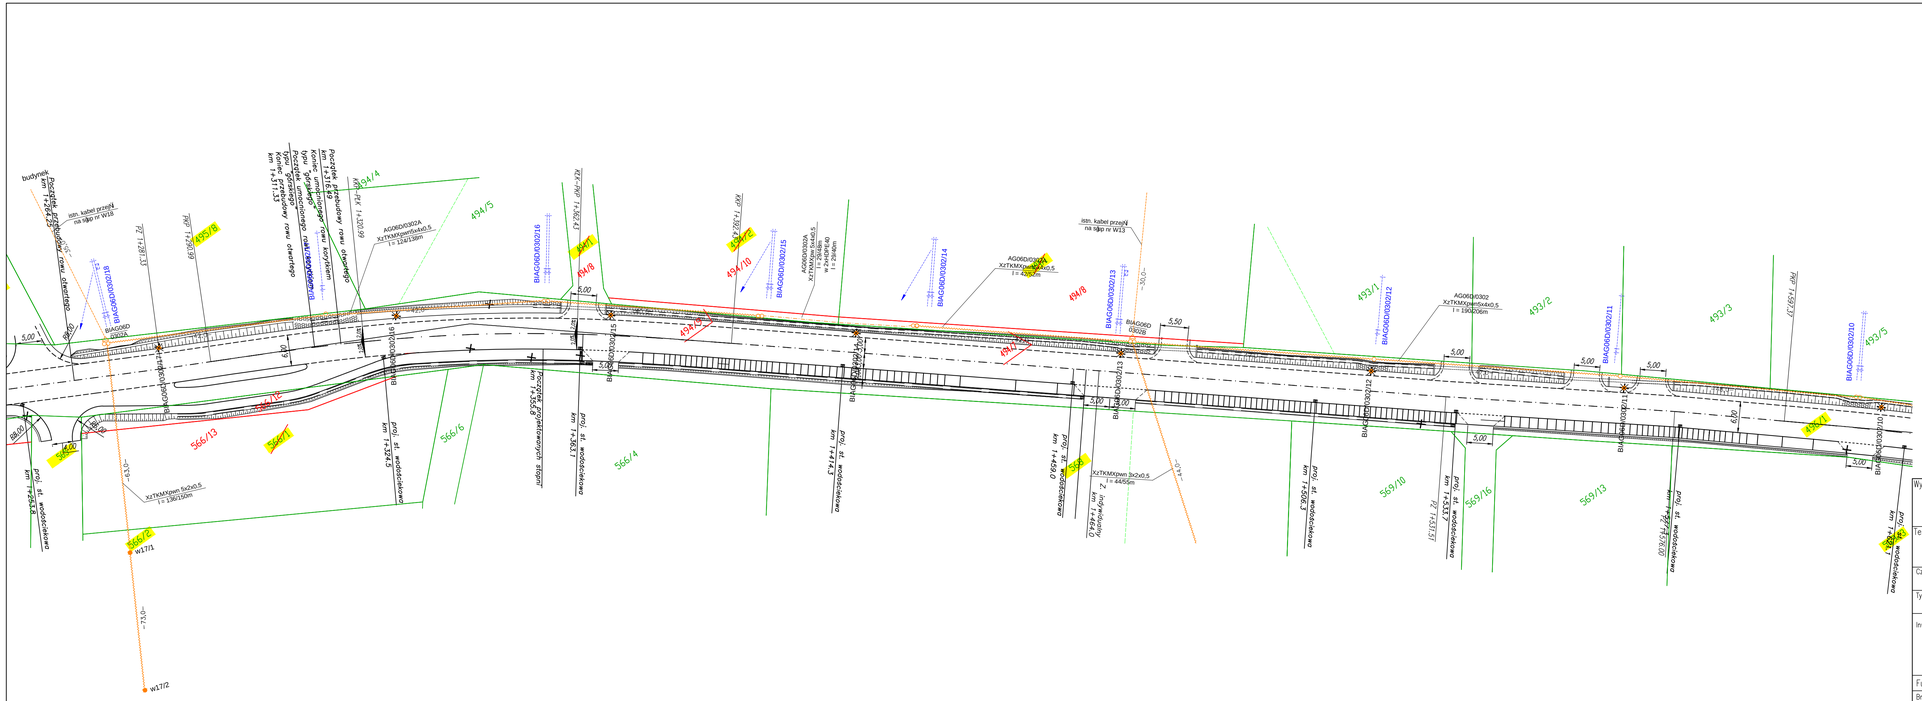
LEGENDA:
– PROJEKTOWANA OŚ
– PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30 WYSOKI
– PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30 OBNIŻONY (obniżenie krawężnika do 4cm)
– PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30 OBNIŻONY (obniżenie krawężnika do 2cm na przejściach dla pieszych)
– PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI
– PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X25
– PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30
– PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA
– PROJEKTOWANE OBNIŻENIE W CHODNIKU
– PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ ZJAZDU
– PROJEKTOWANE STUDZIENKI ŚCIEKOWE
– UMOCNIENIE SKARP ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI
– PROJEKTOWANY ŚCIEK TYPU "MULDA"
– PRZEPUST BETONOWY Ø500mm POD ZJAZDEM
– PROJEKTOWANY ŚCIEK TYPU "GÓRSKIEGO"
– ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI
– istniejący kabel telefoniczny ziemny
– projektowany kabel telefoniczny ziemny
– istniejący kabel telefoniczny ziemny do likwidacji
– istniejący kabel telefoniczny nadziemny
– projektowany kabel telefoniczny nadziemny
– istniejący kabel telefoniczny nadziemny do likwidacji
– istniejący telefoniczny stup kablowy
– projektowany telefoniczny stup kablowy
– istniejący telefoniczny stup kablowy do likwidacji
budynek
istn. kabel przez na słup nr W18
istn. kabel przez na słup nr W13
Przepust projektowany pod zjazdem km 1+217,33 typu "górskiego" Ø500mm
Przepust projektowany pod zjazdem km 1+351,8 typu "górskiego" Ø500mm
Przepust projektowany pod zjazdem km 1+384,3 typu "górskiego" Ø500mm
Przepust projektowany pod zjazdem km 1+464,0 typu "górskiego" Ø500mm
AG06DD0302A XzTkMXpw6x6+0.5 l = 124m/138m
AG06DD0302 XzTkMXpw6x6+0.5 l = 190/206m
BIAG06DD0302 XzTkMXpw6x6+0.5 l = 190/206m
BIAG06DD0302A XzTkMXpw6x6+0.5 l = 124m/138m
AG06DD0302 XzTkMXpw6x6+0.5 l = 190/206