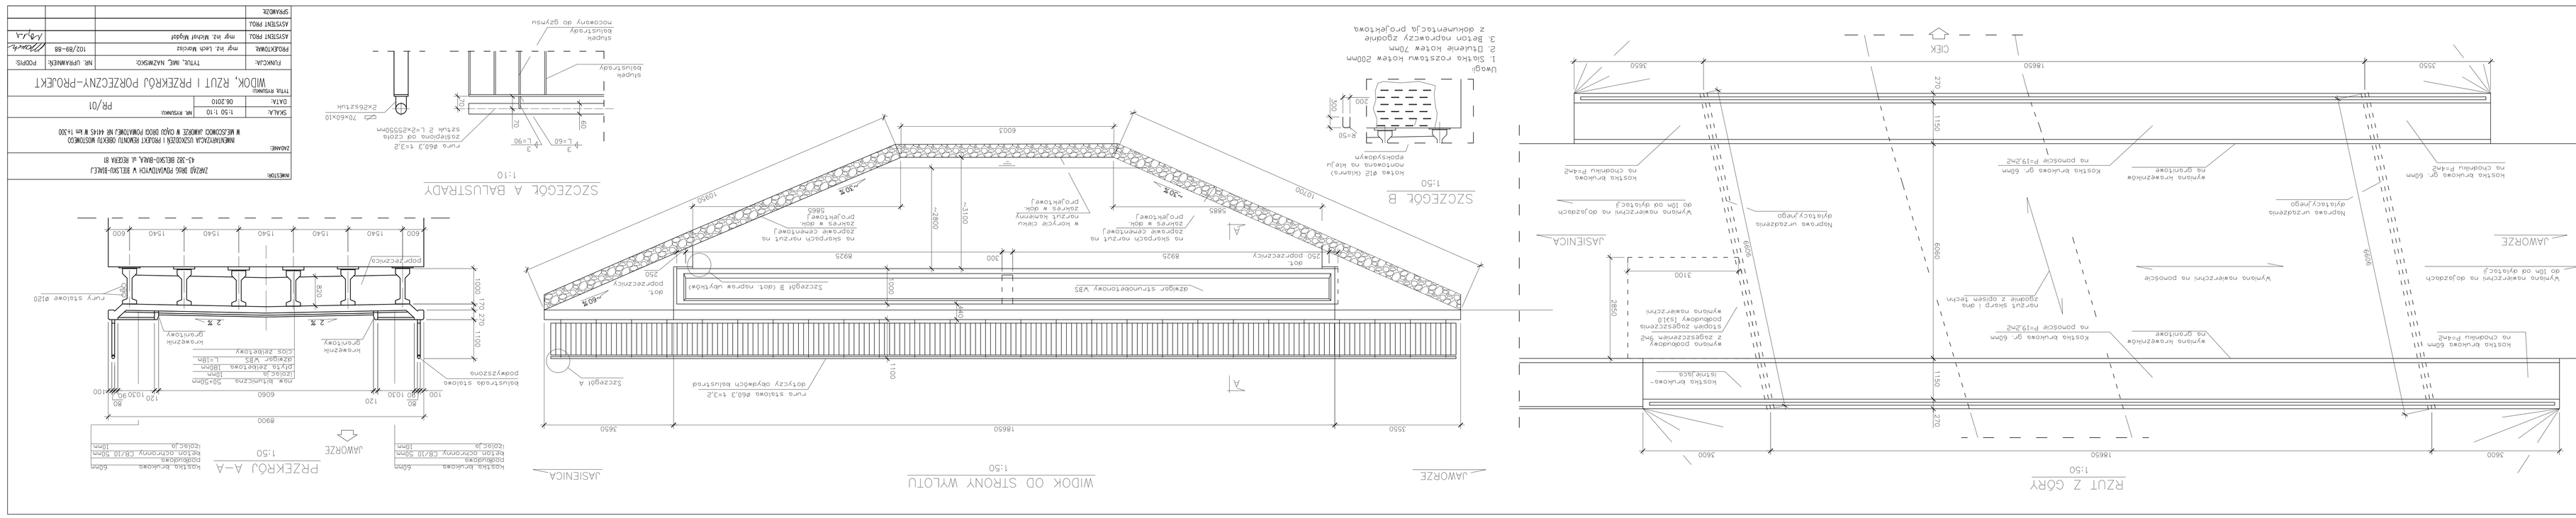
INWESTOR:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
43-382 BILSKO-BIAŁA, ul. BZIENA 81
ZADANIE:
INWENTARYZACJA USZKODZEŃ I PROJEKT REMONTU OBKSZTU WSTĘMOWEGO
W MIEJSCOWOŚCI JAWORZE W CIĄGU DRÓG POWIATOWEJ NR 44145 W km 1+300
TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK, RZUT I PRZEKRÓJ POREZERVY-PROJEKT
DATA: 06.2010
PR/01
SKALA: 1:50 1:10
NR RYSUNKU:
FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO: NR. UPRAWNIEŃ: PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Lech Baranek 102/89-88
KIERUNEK PROJ. mgr inż. Andrzej Bigdoń
KIERUNEK PROJ.
SPRAWDZIŁ:
RZUT Z GÓRY
1:50
WIDOK OD STRONY WYLOTU
1:50
PRZEKRÓJ A-A
1:50
SZCZEGÓŁ A BALUSTRADY
1:10
SZCZEGÓŁ B
1:50
JAWORZE
JASIENICA
CIĘŻAR
Wymiana nawierzchni na dojazdach do 10m od dylatacji
Wymiana nawierzchni na pomoście
Nagroma urządzenia dylatacyjnego
Kostka brukowa gr. 60mm na chodniku Pr=4m²
Kostka brukowa gr. 60mm na grancie
Wymiana uszczelnienia na grancie
Kostka brukowa gr. 60mm na pomoście Pr=19,2m²
Wymiana nawierzchni na dojazdach do 10m od dylatacji
Nagroma urządzenia dylatacyjnego
Kostka brukowa na chodniku Pr=4m²
Kostka brukowa
Wymiana podbudowy z zagęszczeniem 9m2 Stopień zagęszczenia podbudowy IS≥1.0 wymiana nawierzchni
Kostka brukowa gr. 60mm na grancie
Wymiana uszczelnienia na grancie
Kostka brukowa gr. 60mm na pomoście Pr=19,2m²
nacięcie skarp i dna zgodnie z opisem techn.
Wymiana nawierzchni na pomoście
Wymiana nawierzchni na dojazdach do 10m od dylatacji
Kostka brukowa na chodniku Pr=4m²
Kostka brukowa
Wymiana podbudowy z zagęszczeniem 9m2 Stopień zagęszczenia podbudowy IS≥1.0 wymiana nawierzchni
Szczegół B (dot. naprawa uszkodzeń)
dot. poprzecznicy
Szczegół A
rura stalowa ø60.3 t=3.2 dotyczy obydwóch balustrad
Szczegół B (dot. naprawa uszkodzeń)
dot. poprzecznicy
rura stalowa ø60.3 t=3.2 zastępowana co 2m zatkać L=2x2550mm
Uwagi:
1. Stalka rozstawu kotew 20mm
2. Beton naprawczy zgodnie z dokumentacją projektową
Kotwa ø12 (wlepna) montowana na klej epoksydowym
Balustrada
Balustrada
Balustrada