
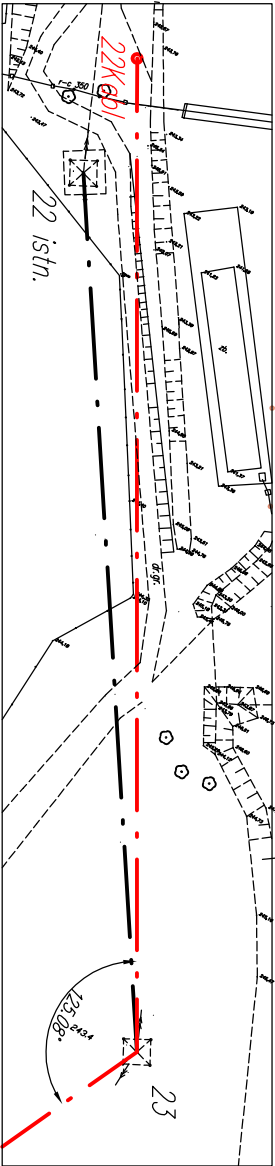


przewód odgromowy 1xAFE1,7-70j napr.=90,0 MPa
przewody robocze 3AFE6-185j napr.=55,0 MPa

22 nowy
SK-1-1
kabel/3EO2+1EP
2 stopień obostrzenia
23 istniejący
SC185 ONXIV+6
3EO2/-

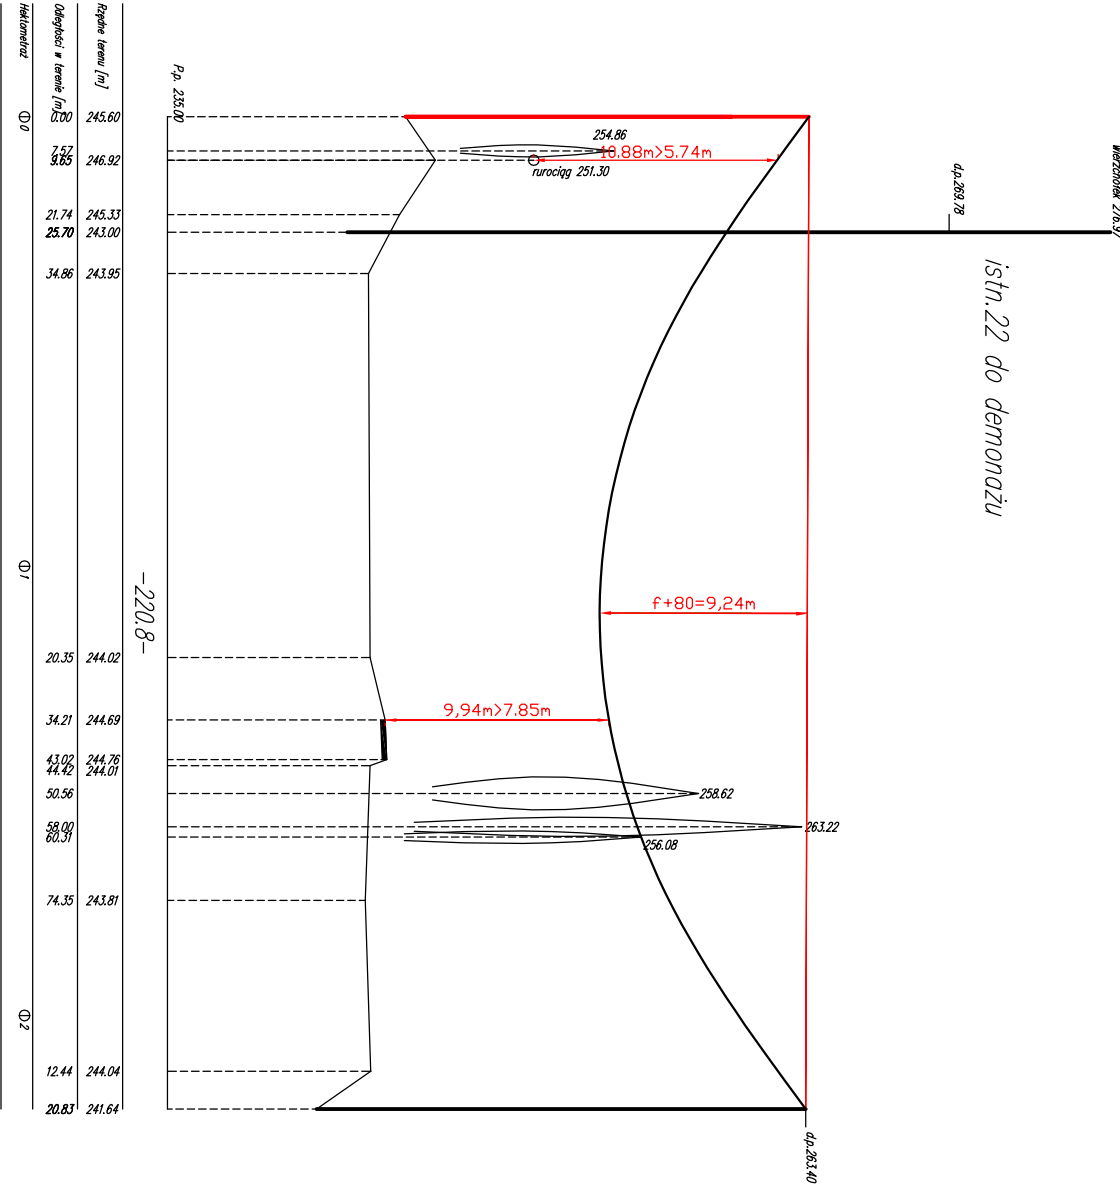

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Białym-Białym, 43-300 Białko-Białko, ul. Piastowska 40					
Pracownia projektowa: "ELPRO" Antoni Kuluczka, 43-300 Białko-Białko, ul. Rybna 4					
Przebudowa linii 110kV w rejonie Białkiego Parku Technologicznego Lotnictwa		Obiekt: Linia 110kV Pszczyna - Silesia		Indeks	
Przedmiot: Profil podłużny linii 110kV Pszczyna - Kop. Silesia (odcinek 22K-23)					
Skala		Specjalność		Podpis	
Projektant		Inżynier		Data	
Sprawdzający		Inżynier		Data	
Nr kolejny		Załącznik		Data	
w tym		Załącznik		Data	
Nr rys 03/3					