Stara Wieś, gm. Wilamowice woj.śląskie

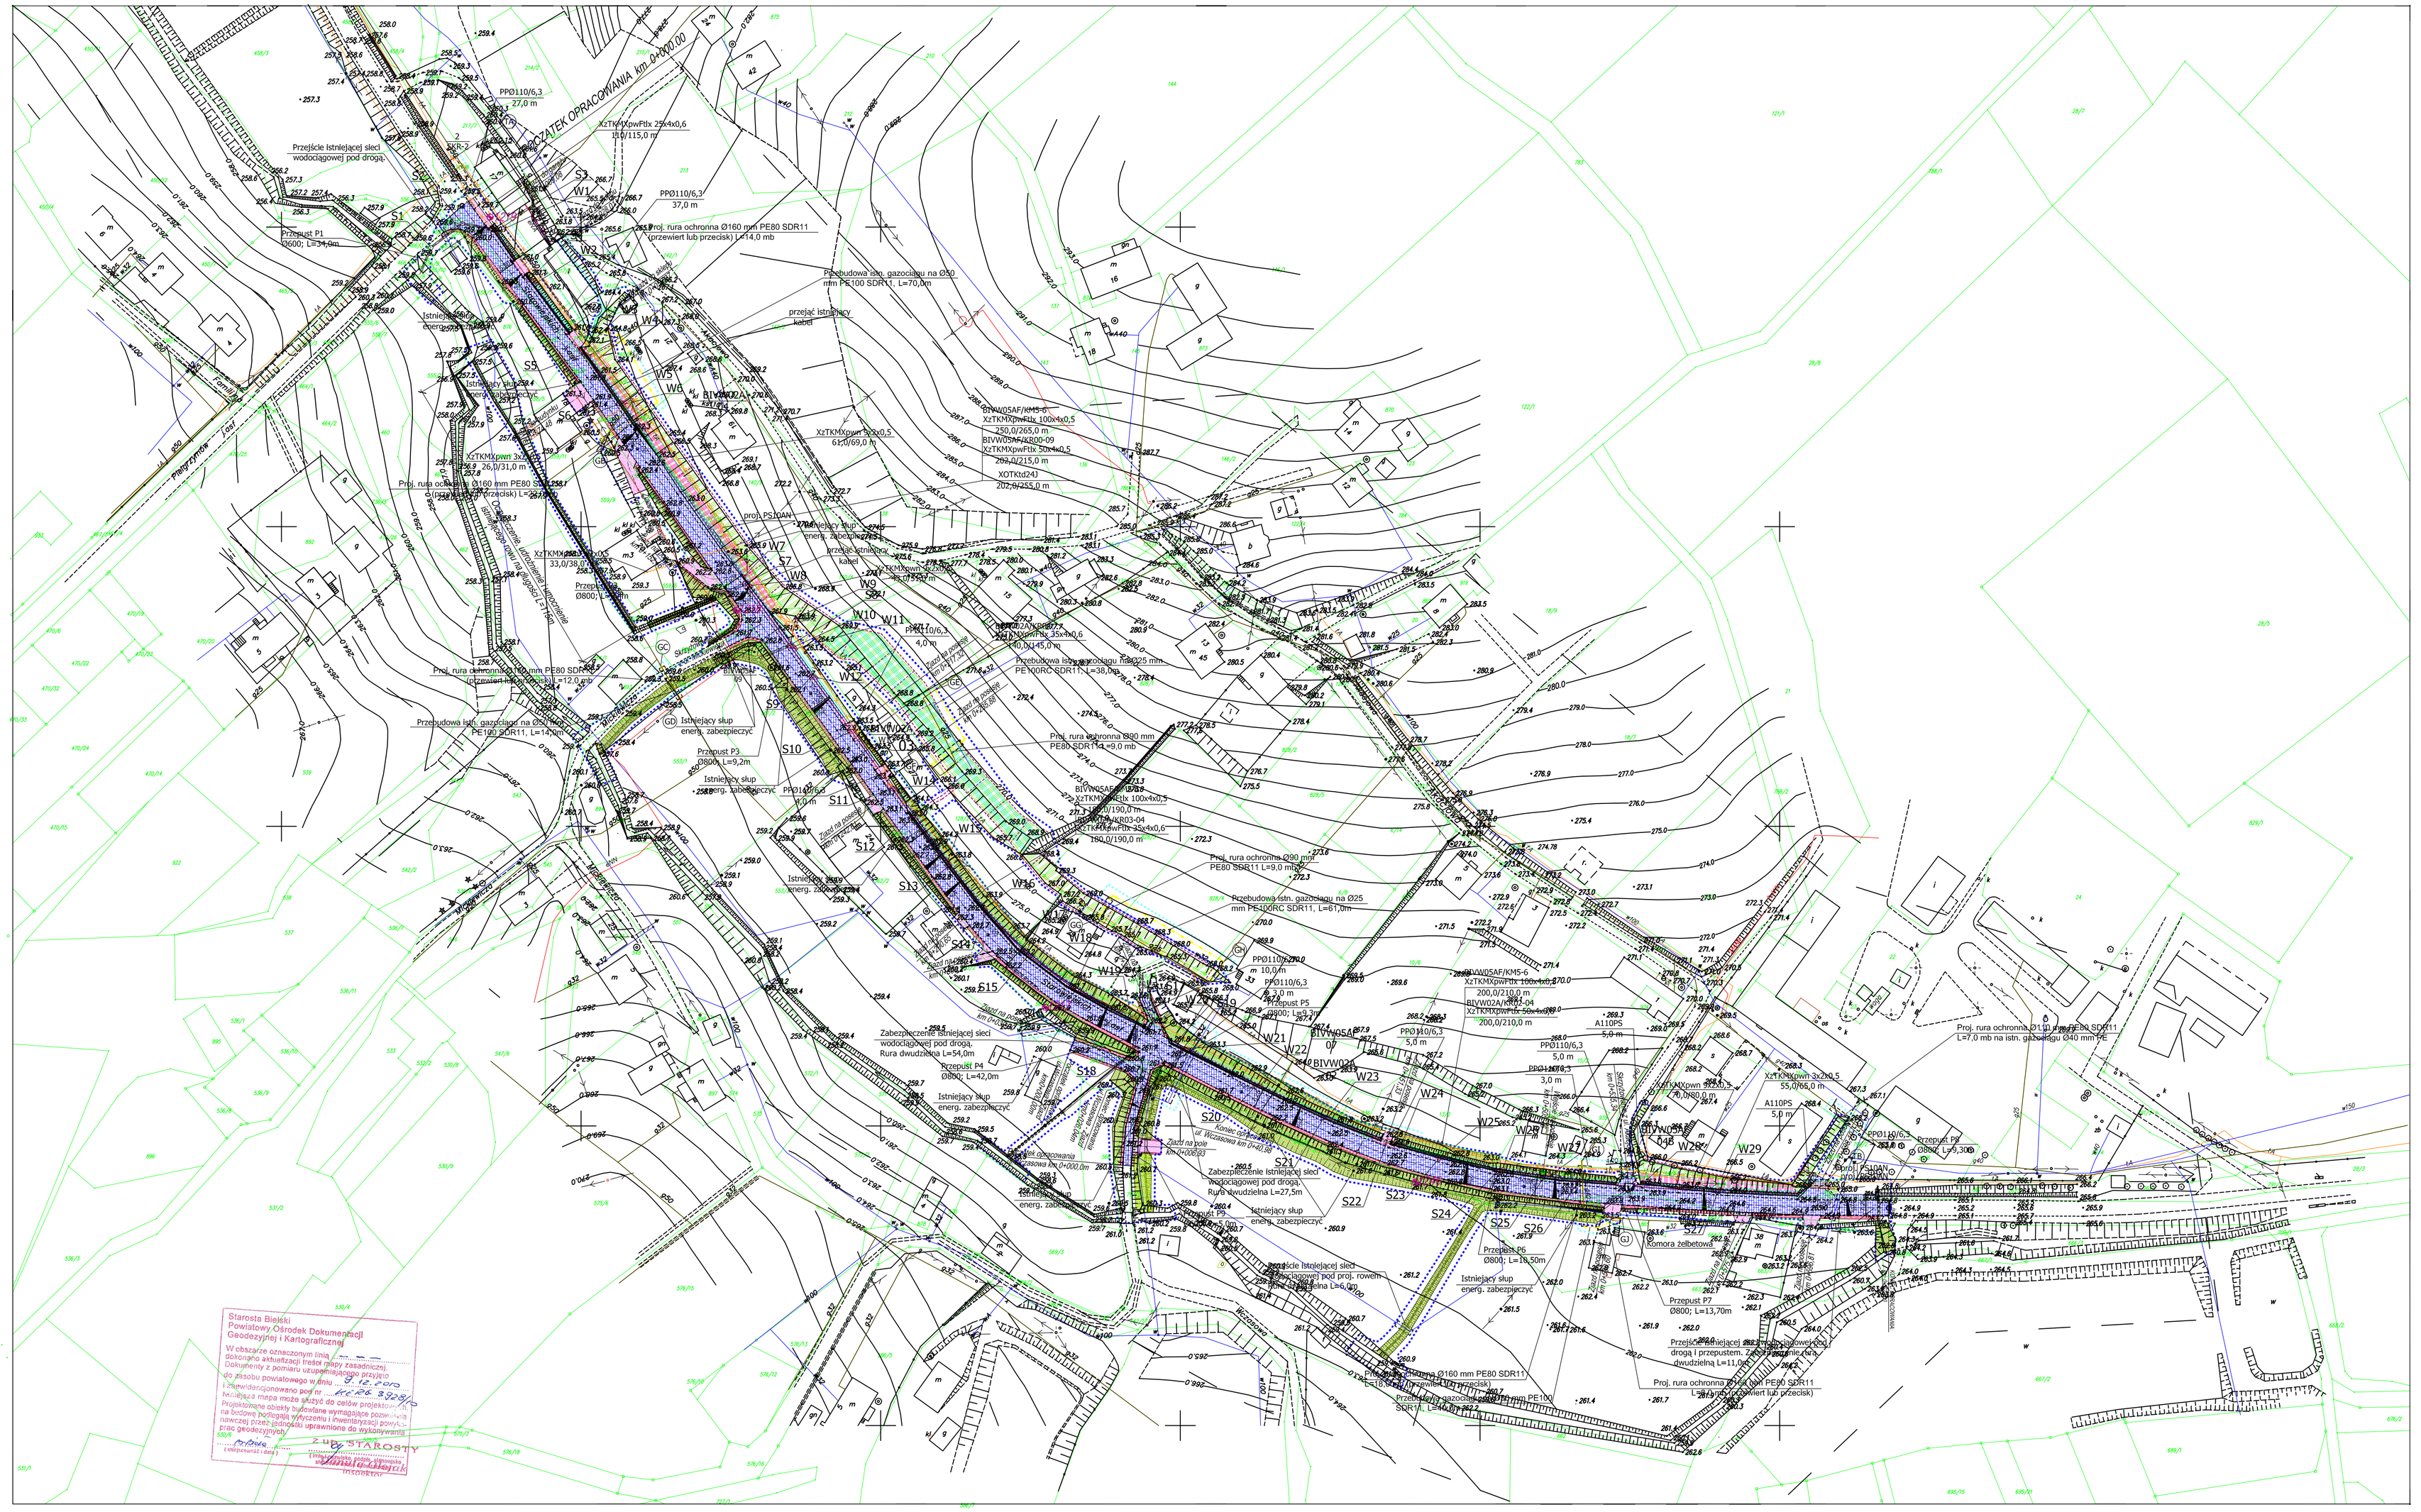
KIERUNEK OPRACOWANIA km 0+000,00
Przejście istniejącej sieci wodociągowej pod drogą
Przepust P1 Ø600; L=7,40m
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Przepust P2 Ø600; L=33,00m
Proj. rura ochronna Ø160 mm PE80 SDR11 L=24,0 mb (przewiert lub przecisk)
Przepust P3 Ø600; L=9,2m
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Przepust P4 Ø800; L=42,0m
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Przepust P5 Ø800; L=9,50m
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Przepust P6 Ø800; L=16,50m
Istniejący słup energ. zabezpieczyć
Przepust P7 Ø800; L=13,70m
Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej pod drogą. Rura dwudzielna L=11,00m
Proj. rura ochronna Ø160 mm PE80 SDR11 L=7,0 mb na istn. gazociągu Ø40 mm PE
Przepust P8 Ø300; L=9,30m
Komora żelbetowa
Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej pod drogą. Rura dwudzielna L=27,5m
Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej pod drogą. Rura dwudzielna L=54,0m
Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej pod drogą. Rura dwudzielna L=54,0m
Przebudowa istn. gazociągu na Ø50 mm PE100 SDR11, L=70,0m
przejść istniejący kabel
Przebudowa istn. gazociągu na Ø90 mm PE80 SDR11, L=40,0m
Przebudowa istn. gazociągu na Ø90 mm PE80 SDR11, L=40,0m
Przebudowa istn. gazociągu na Ø25 mm PE100RC SDR11, L=81,0m
Przebudowa istn. gazociągu na Ø25 mm PE100RC SDR11, L=38,0m
Proj. rura ochronna Ø90 mm PE80 SDR11 L=9,0 mb
Proj. rura ochronna Ø160 mm PE80 SDR11 L=24,0 mb (przewiert lub przecisk)
Proj. rura ochronna Ø160 mm PE80 SDR11 L=7,0 mb na istn. gazociągu Ø40 mm PE
Proj. rura ochronna Ø160 mm PE80 SDR11 L=24,0 mb (przewiert lub przecisk)
Przebudowa istn. gazociągu na Ø25 mm PE100RC SDR11, L=81,0m
XzTKMXGpwFtlx 250x90,0 33,0/115,0 m
PP0110/6,3 27,0 m
PP0110/6,3 37,0 m
PP0110/6,3 4,0 m
PP0110/6,3 10,0 m
PP0110/6,3 7,0 m
PP0110/6,3 5,0 m
PP0110/6,3 5,0 m
PP0110/6,3 3,0 m
PP0110/6,3 5,0 m
PP0110/6,3 4,0 m
XzTKMXGpwFtlx 250x90,0 61,5/69,0 m
XzTKMXGpwFtlx 250x90,0 33,0/38,0 m
XzTKMXGpwFtlx 250x90,0 33,0/91