


Istniejąca sieć nN i oświetlenia ulicznego
zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Nr 10180 Krzemionki Kozy

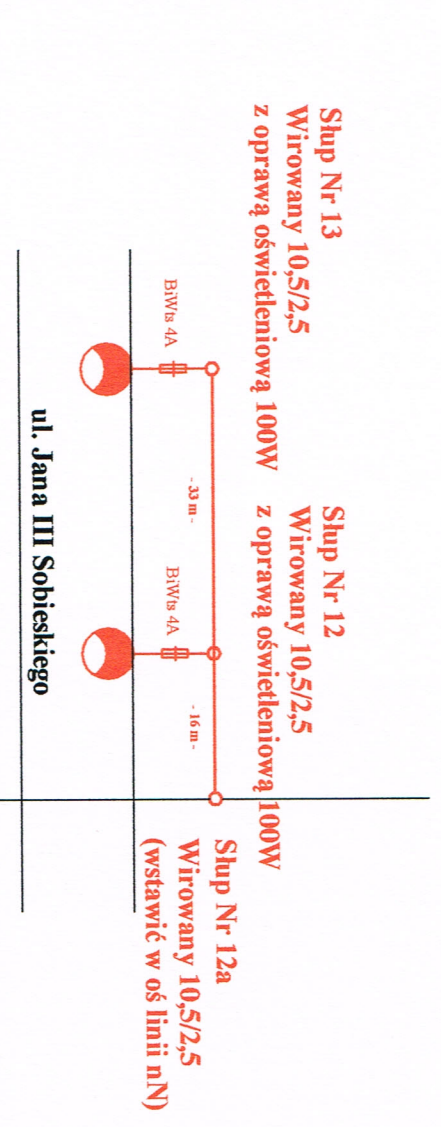

Istniejąca sieć nN i oświetlenia ulicznego
zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Nr 10180 Krzemionki Kozy

Układ sieci TT

temat: PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWEJ 4482S HOŁCZÓW-KOZY-PODLESIE UL. JANA III SOBIESKIEGO		inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Biełsku-Białej ul. Regeera 81	
treść: SCHEMAT ZASILANIA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grzegorz Głanowski ul. Zdrojowa 12 43-356 Bujaków	
projektował: mgr inż. Józef Bułka upr. bud. SLK/1394/PWOE/06	podpis:	stadium:	nr rys.
		projekt wykonawczy	2