


SZCZEGÓŁ MONTAŻU NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

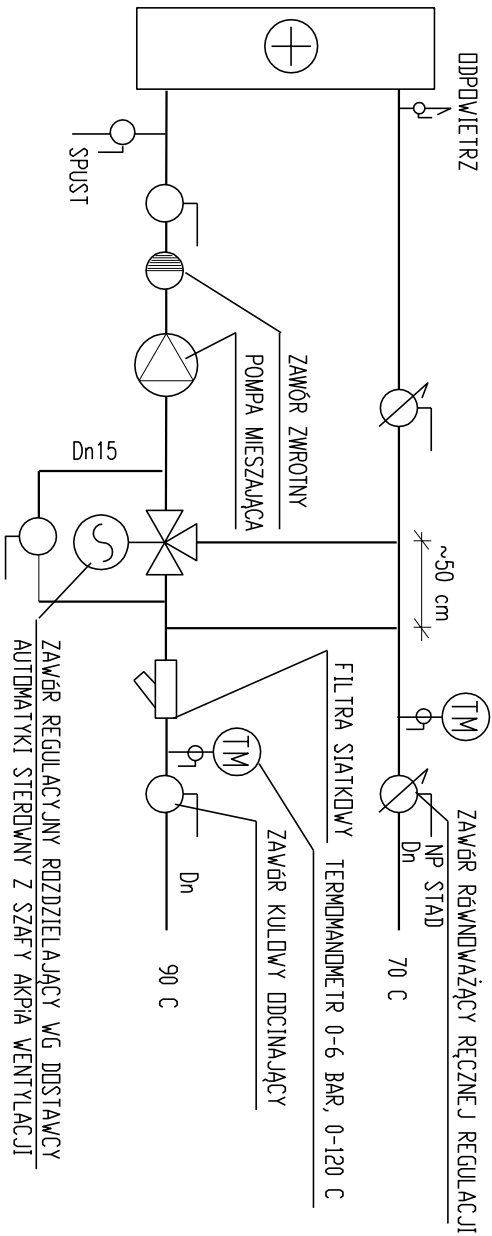

CENTRALA	ŚREDNICA PRZYLĄCZA	ŚREDNICA STAND	kvs ZAWORU REGULACJI	TYP POMPY Gp/Hp
Centrala NW1/NW2/NW3/NW4	Dn25	Dn25	4,0 m³/h	Pompa zmiennobrotowa 0,55m³/h/13 kPa

- ZAWÓR RĘCZNEJ REGULACJI
- ZAWÓR KULOWE RĘCZNE
- TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-30 C lub 0-100 C
- MANOMETR 0-6 bar,
- FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cm²

UWAGA:

PAKAZANA KOLEJNOŚCI PRZYLĄCZA (GÓRA/DÓŁ - POWRÓT/ZASILANIE) JEST SCHEMATYCZNA. PODŁĄCZENIE ZASILANIE / POWRÓTU NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUCENTA DOSTARCZONEJ WRAZ Z URZĄDZENIEM - podłączenie przeciwprowadowe