


RZUT PIWNIC

U01	KL.SCHODOWA
3,10m ²	posadzka cementow
U02	KORYTARZ
3,60m ²	posadzka cementow
U03	MAGAZYN
9,00m ²	posadzka cementow
U04	WYMIENNIKOWNIA C
22,70m ²	plytki ceramiczne
U06	PIWNICA
32,70m ²	posadzka cementow

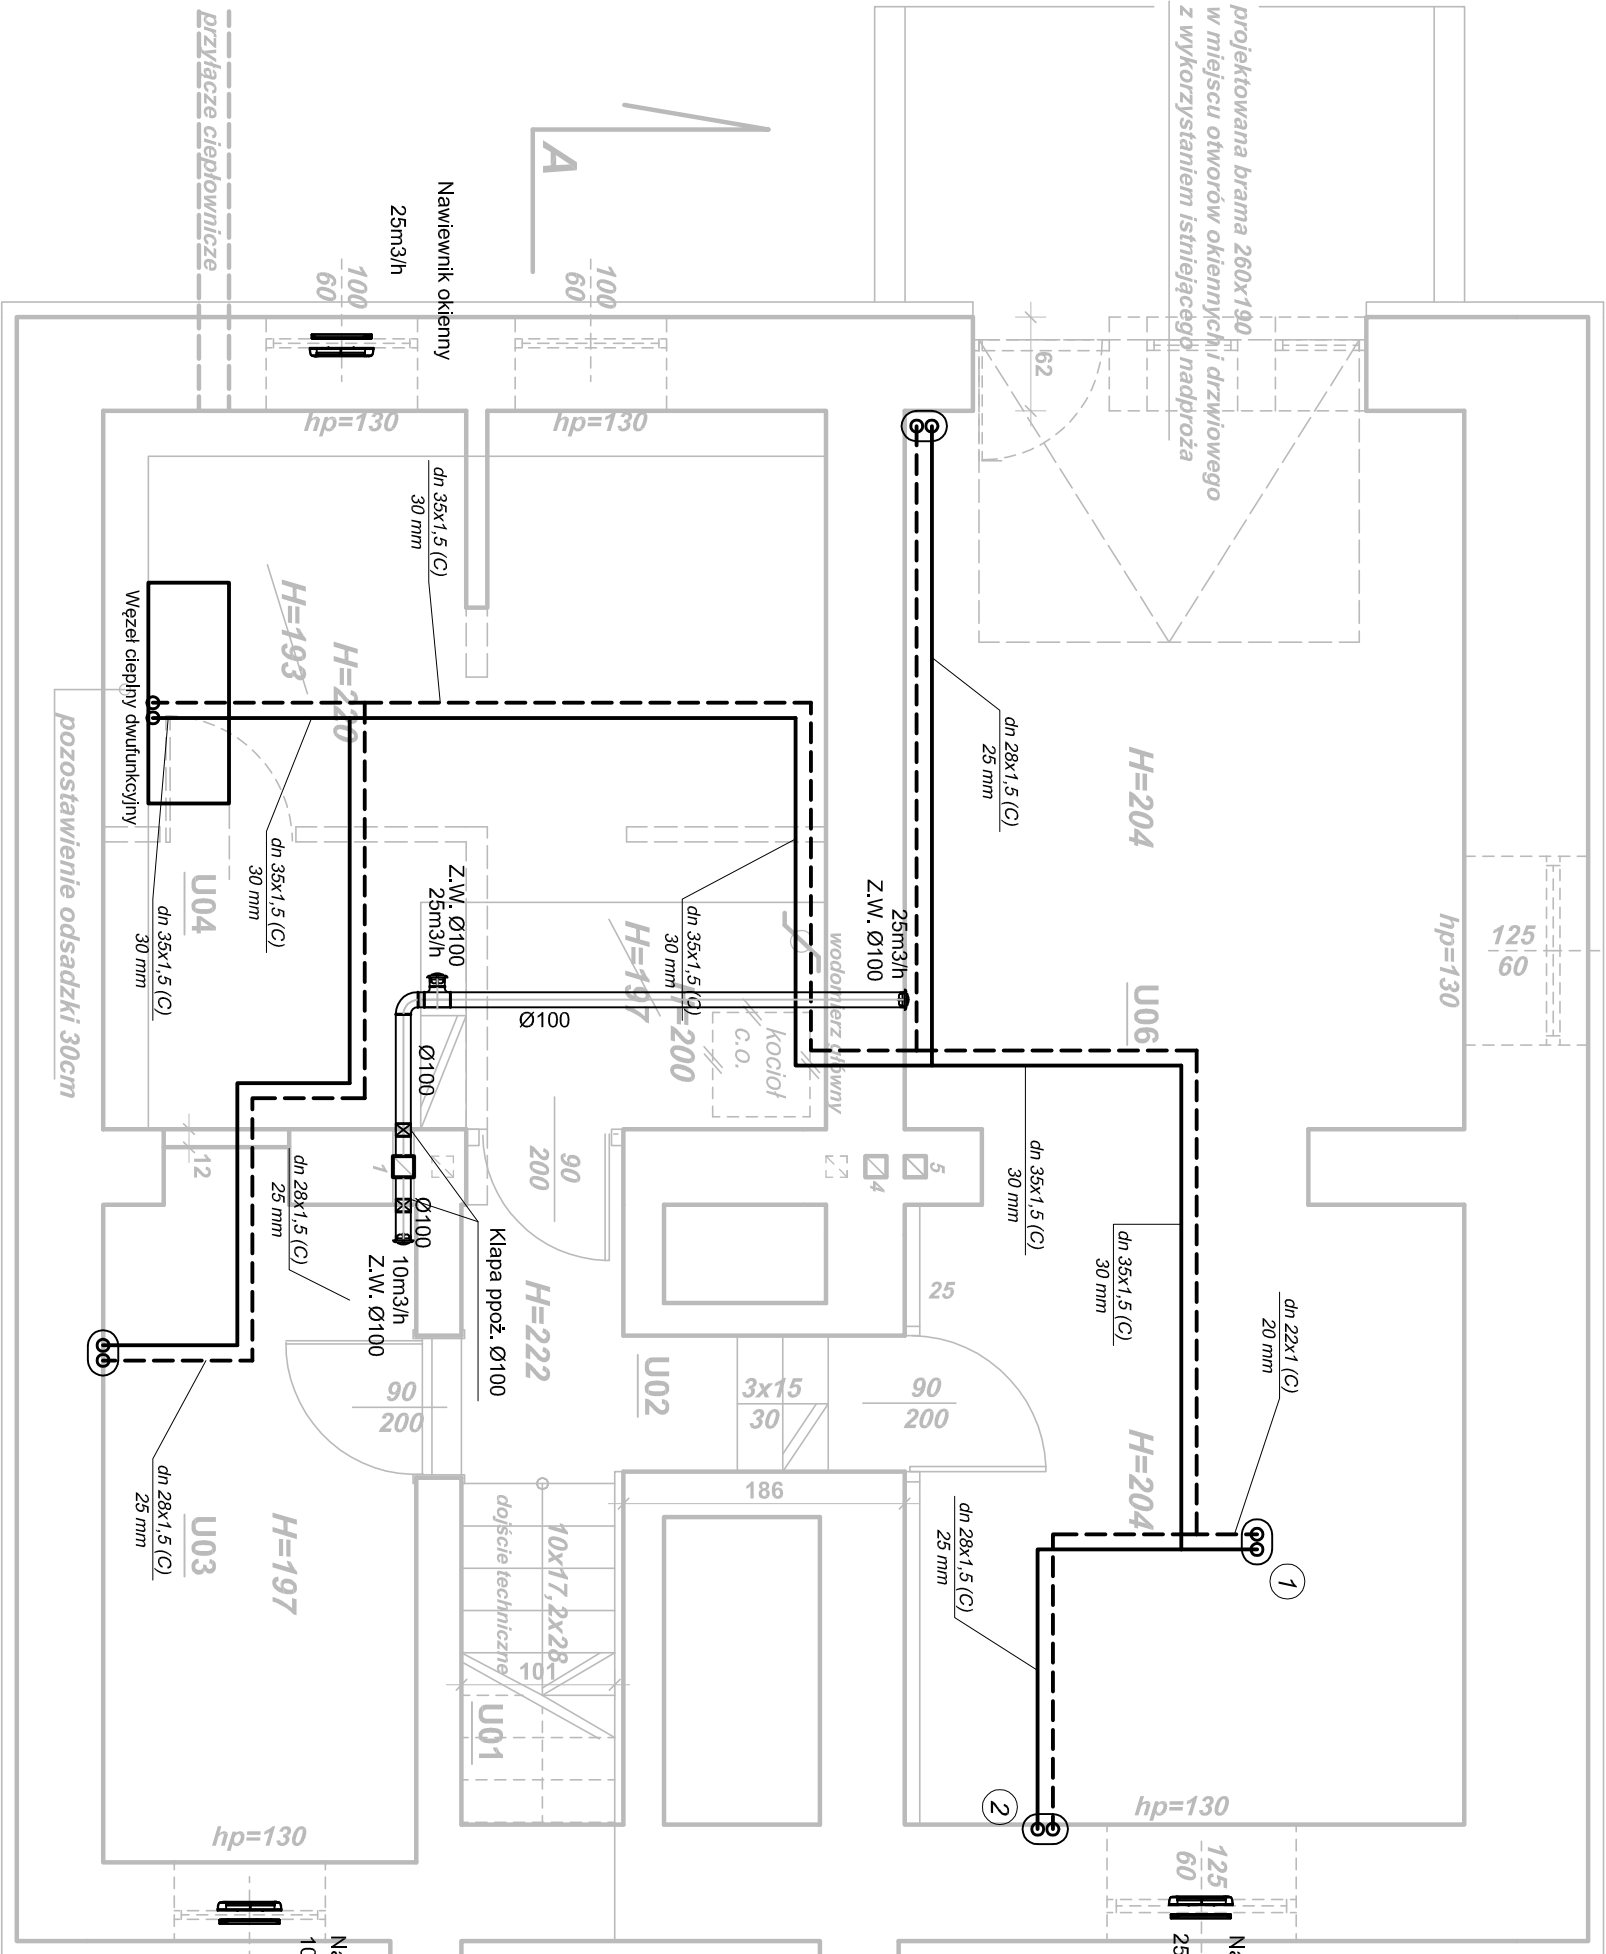

Legenda:

CO zasilane

CO powrot

$\frac{dn\ 25x2,5}{6\ mm}$

Oznaczenie średnicy rurociągu

Grubość izolacji

Punkt wywiewny


Kłapa ppoż. termiczna

Nawiewnik okienny higrosterowany

G. Ł. - grzejnik łazienkowy

G. C. - grzejnik członowy

- UWAGA:
- Instalację zaprojektowano z rur miedzianych łączonych poprzez kształtki lutowane kapilarnie.
 - Pozostawić istniejące grzejniki członowe w pomieszczeniach z wyjątkiem wskazanych grzejników
 - Istniejące przewody instalacji C.O.do pozostawienia zaznaczono linią cienką oraz bez opisów średnic.

INWESTOR:			
Powiat Biański Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinnie ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice-Dziedzice			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		LOKALIZACJA:	
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT		Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320 obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Cz.-Dz.	
		PROJEKTANT	
		mgr inż. Anita Mróz	
UPRAWNIENIA:		UPRAWNIENIA:	
MAP/0460/POOS/11		MAP/0542/PWOS/12	
TREŚĆ:		Instalacja C.O. i wentylacji - rzut piwnicy	
FAZA:		SKALA:	
P.W.		IS-11	

ul. Kuciołkiego 7/4, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 602507214, 695951413

Niniejszym opracowaniem chronionym prawem autorskim, udanym z dnia 04.02.2014, rozporządzeniem bez zgody autora projektu zabronione