


RZUT PODDASZA

301	KLATKA SCHODOWA
16,25m2	łasztico
302	POKÓJ SYPIALNY
12,19m2	deski na legarach
304	SUSZARNIA
19,35m2	deski na legarach
305	POKÓJ SYPIALNY
15,63m2	deski na legarach
307	ŁAZIENKA
3,38m2	plytki ceramiczne
308	KOMUNIKACJA
1,65m2	plytki ceramiczne

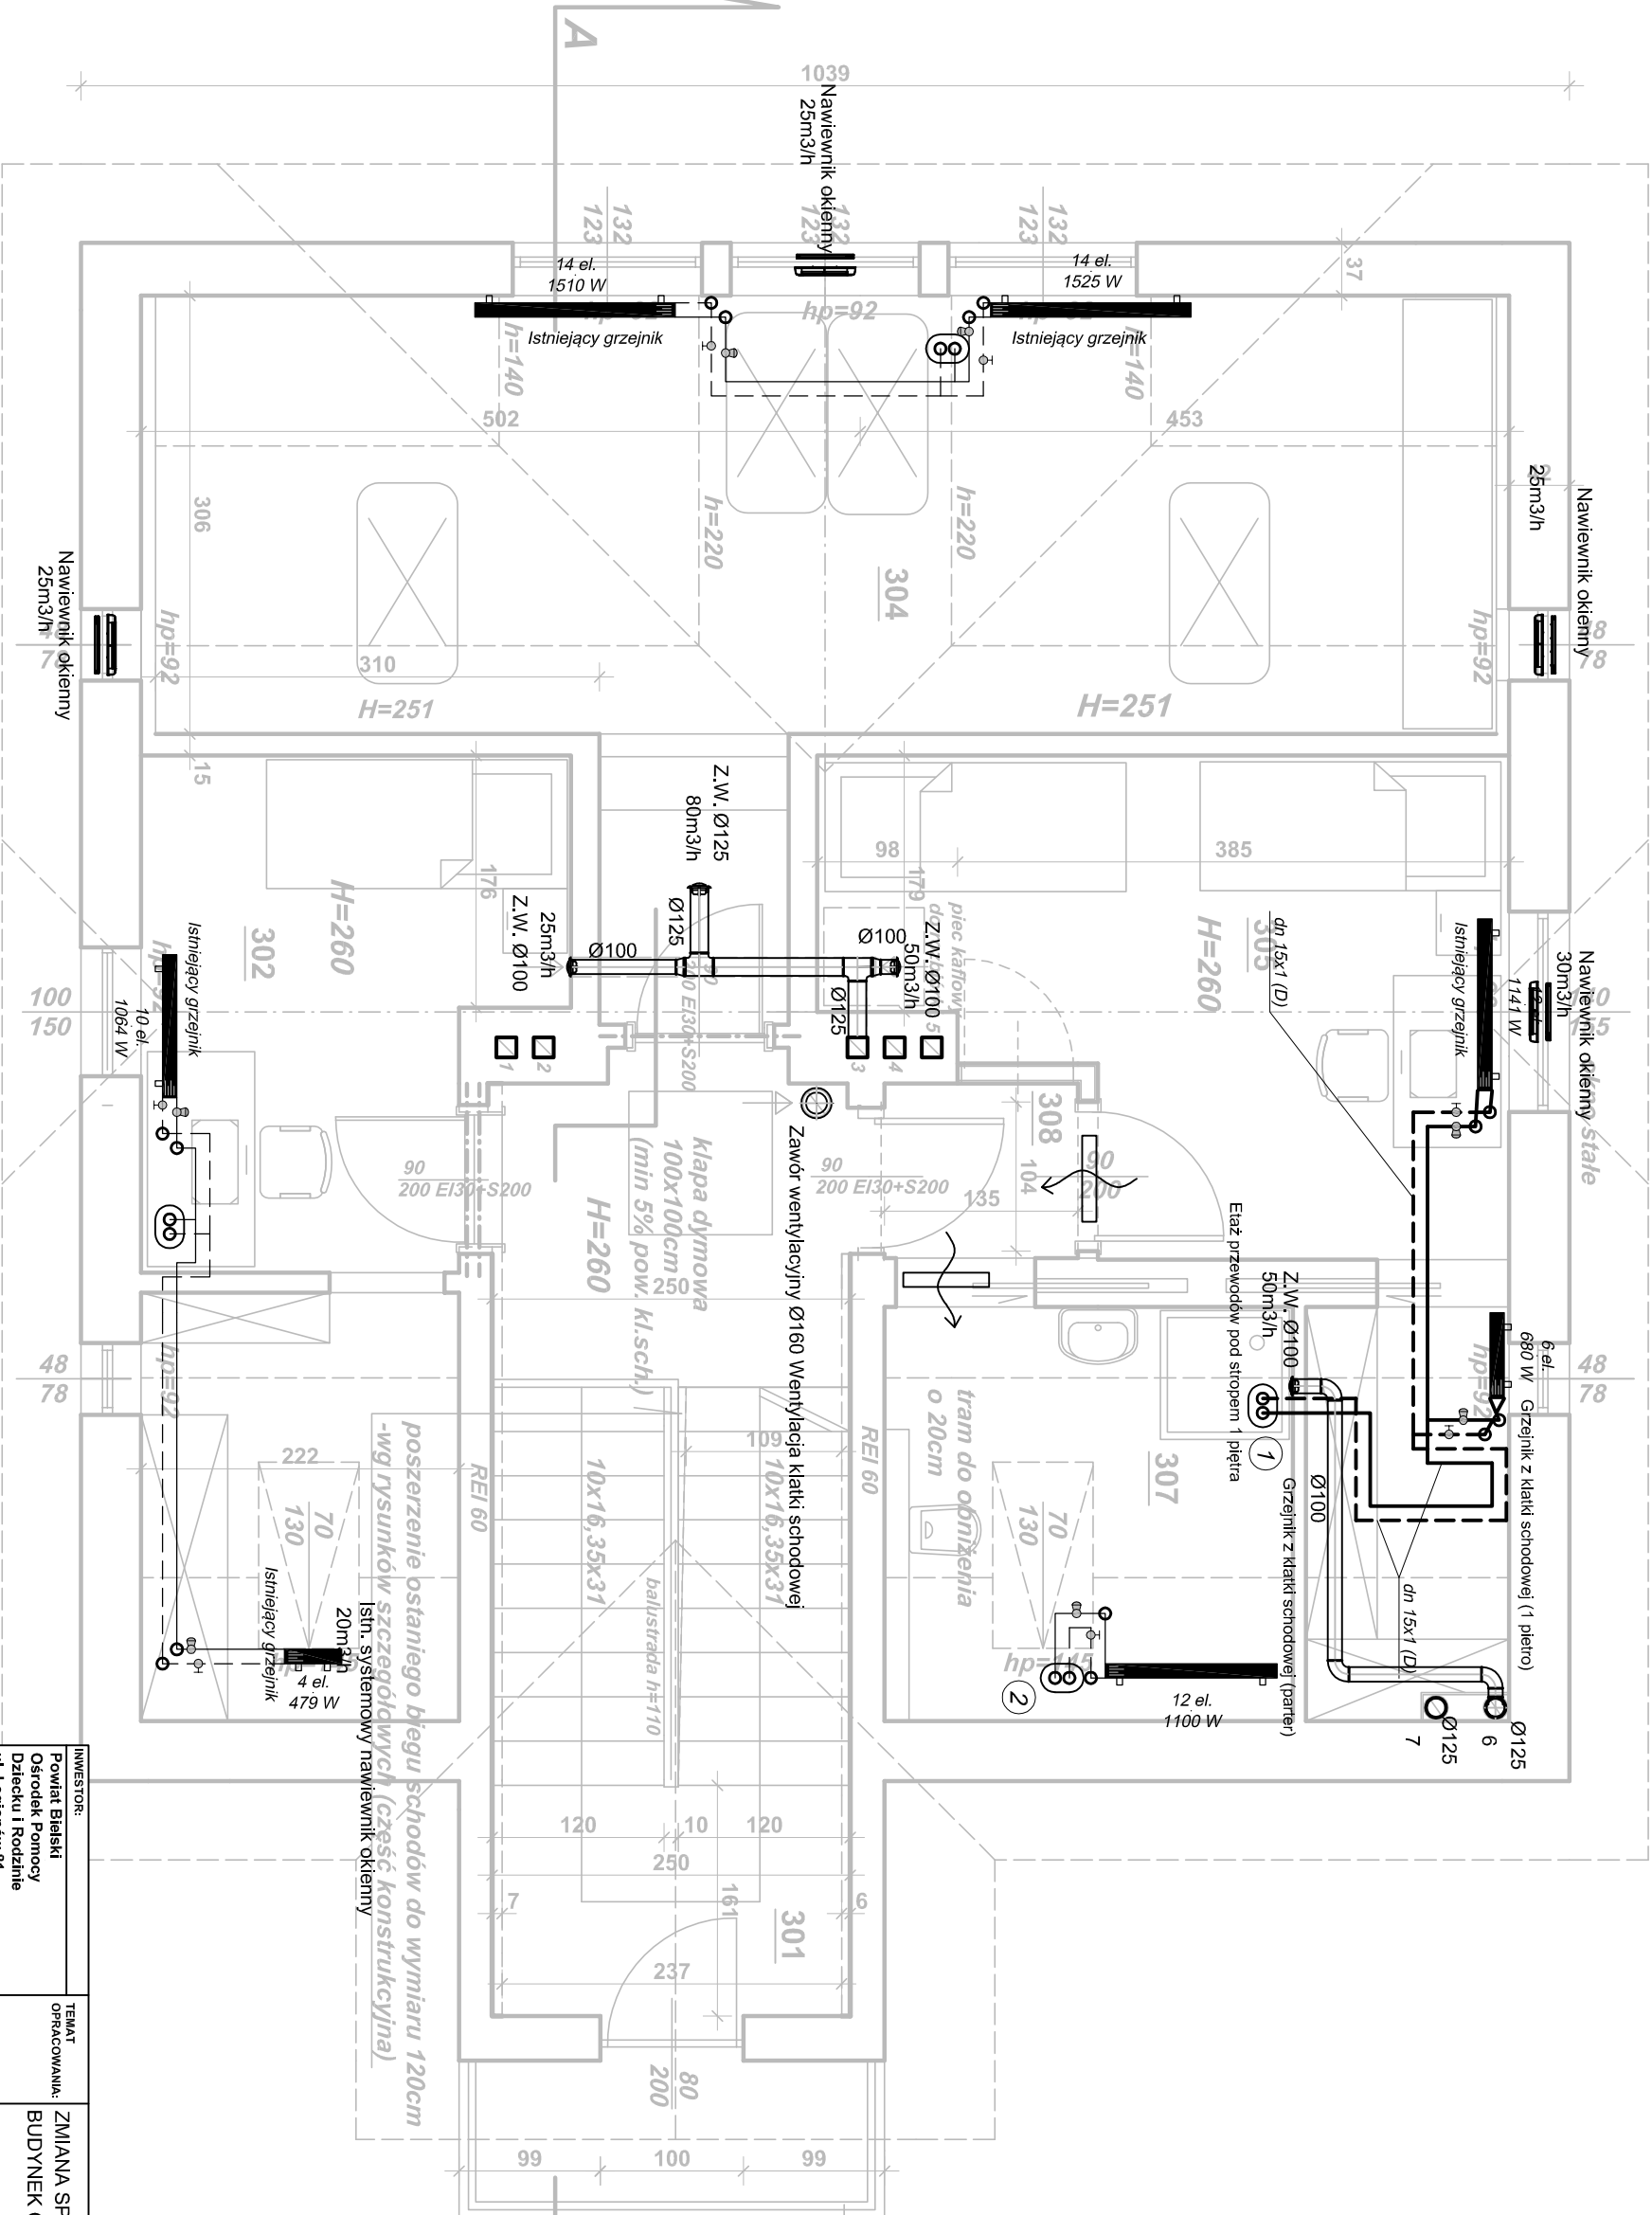

Legenda:

CO zasilanie

CO powrót

$\frac{dn\ 25x2,5}{6\ mm}$

Oznaczenie średnicy rurociągu

$\frac{dn\ 25x2,5}{6\ mm}$

Grońść izolacji

Punkt wywiewny

Kłapa poź termiczna

Nawiewnik okienny higrosterowany

G. Ł. - grzejnik łazienkowy

G. C. - grzejnik członowy

- UWAGA:
- Instalację zaprojektowano z rur miedzianych łączonych poprzez kształtki lutowane kapilarnie.
  - Pozostawić istniejące grzejniki członowe w pomieszczeniach z wyjątkiem wskazanych grzejników
  - Istniejące przewody instalacji C.O.do pozostawienia zaznaczono linią cienką oraz bez opisów średnic.

INWESTOR: Powiat Białski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzine ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice-Dziedzice	TEMAT OPRACOWANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK CAŁODOBOWEJ PŁACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ	
	LOKALIZACJA: Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320 obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Cz.-Dz.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT	
ul. Kucielęgo 7/4, 43-300 Białko-Biała tel. 602507214, 695951413	PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Mróz
	UPRAWNIENIA:	MAP/0460/POOS/11
TREŚĆ: Instalacja C.O. i wentylacji - rzut poddasza		
FAZA:	BRANŻA:	DATA:
P.W.	Inst. sanitarne	01.10.2020
SKALA:		RYS. NR:
1:50		IS-14