


Klatka schodowa

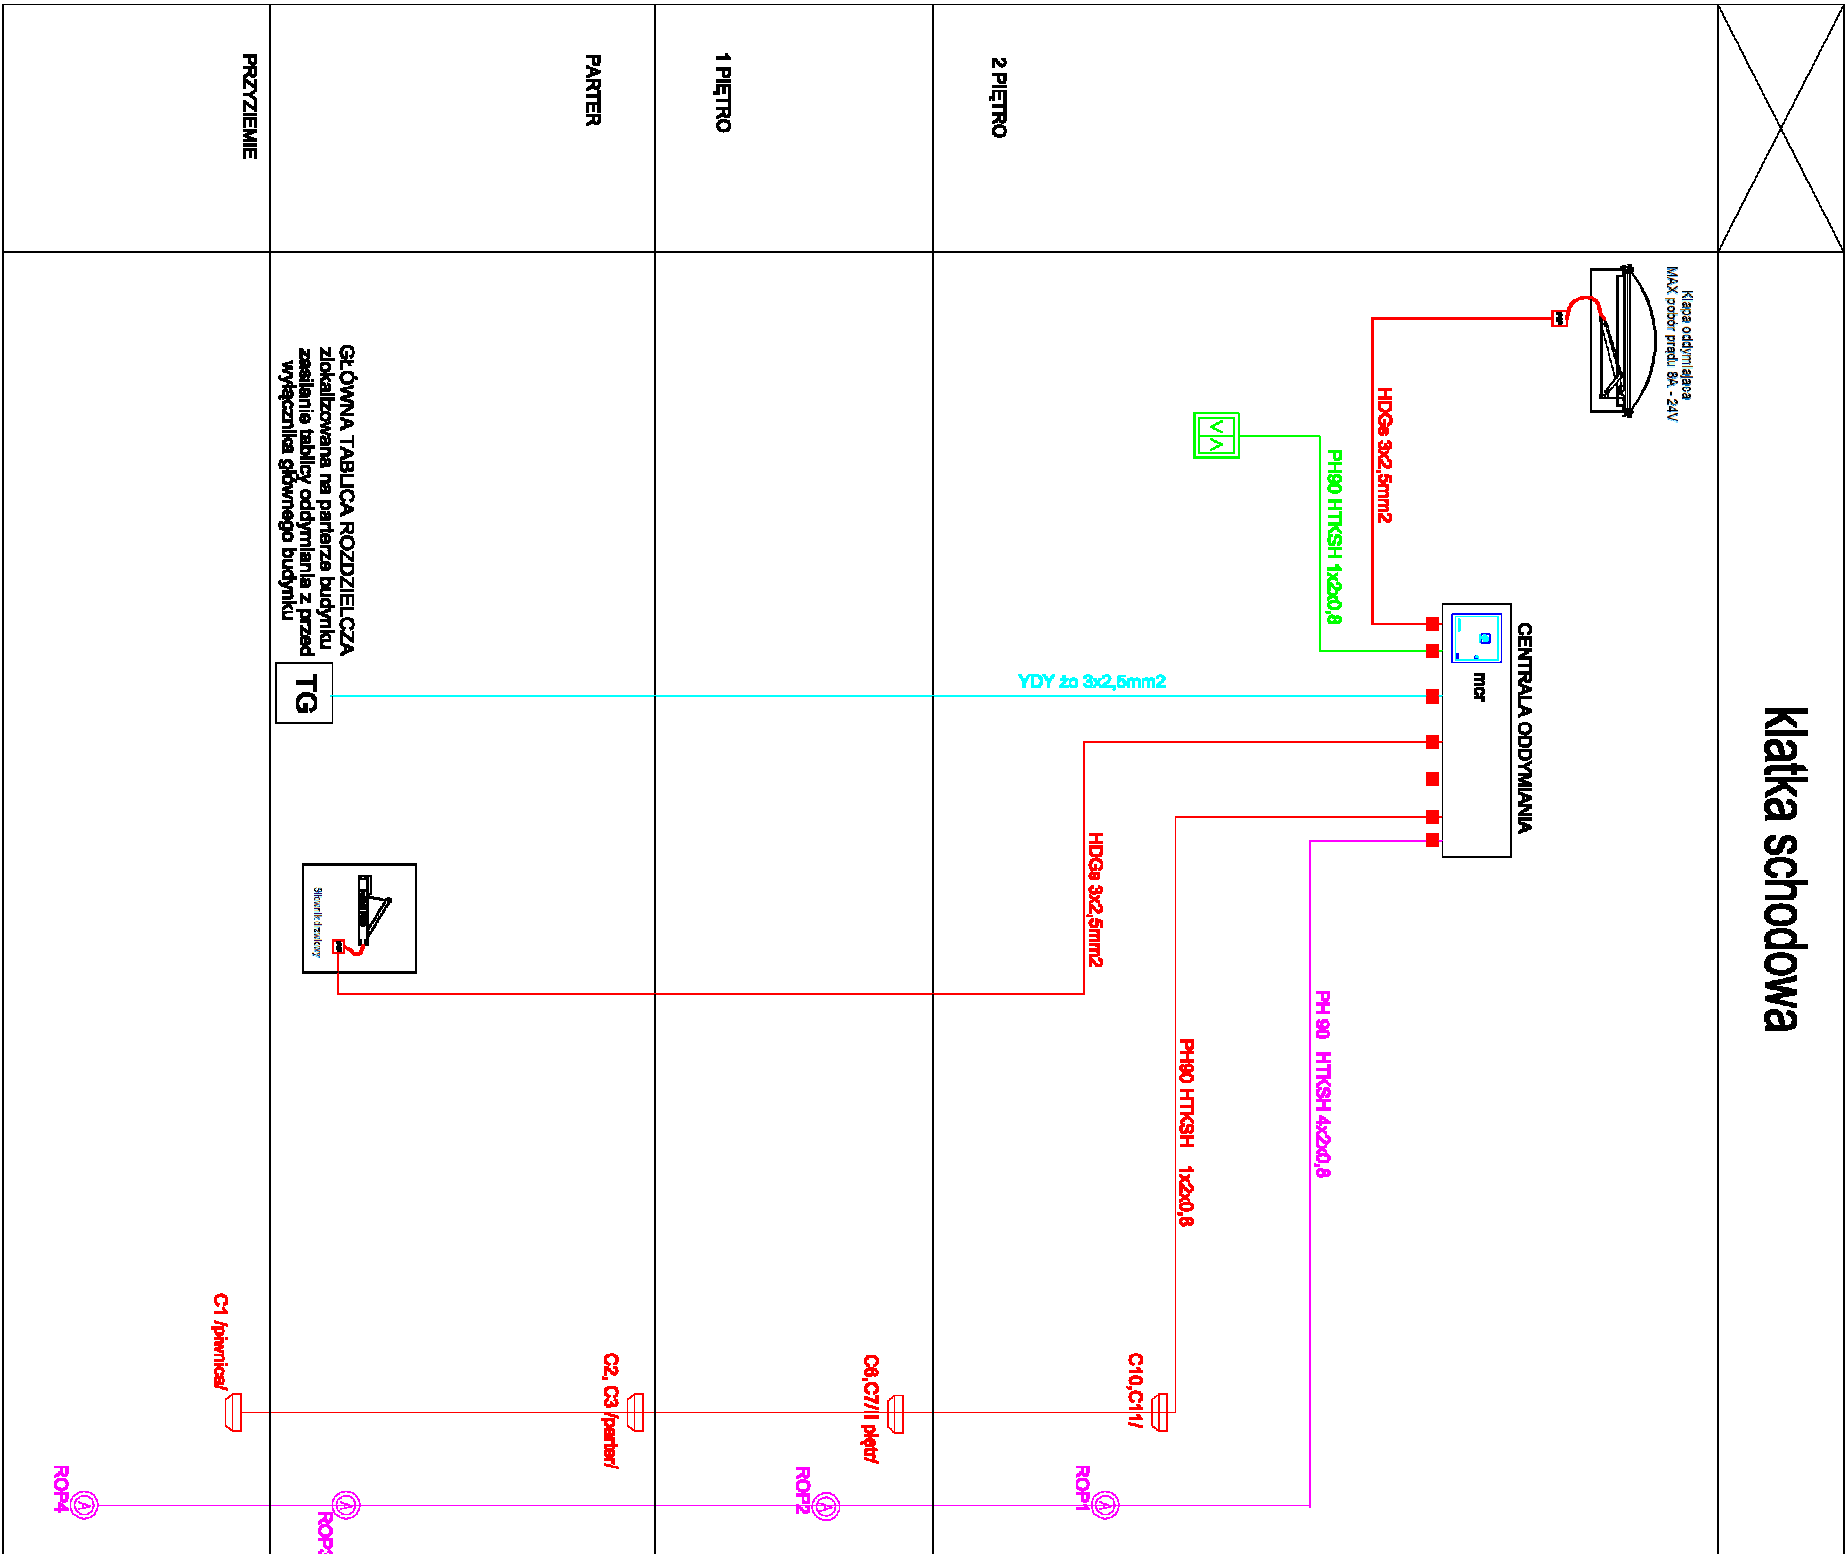

LEGENDA

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY
- RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T MONTOWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY DRZWIACH, PRZYCISK ZAOPATRZYĆ W OPIS /RĘCZNE OTWARCIE/
- ZASILACZ 24V DC W OBUDOWIE /wariantowo/,
- CENTRALA ODDYMIANIA

UWAGA:

- DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDG6 I HTKSH E90 POD TYNKIEM NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU UDF
- DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDG6 I HTKSH E90 NA TYNKU NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU KSA
- PRZEWODY TYPU YNTKSY MOCOWAĆ DO ŚCIAN I SUFITÓW PRZY POMOCY UCHWYTÓW OPASKOWYCH.
- Przed zakupem centrali oddymiania uzgodnić wartość toru prądowego dostosowując do DT kłapy dymowej
- Drzwi napowietrzające na parterze budynku otwierane ręcznie

INWESTOR:		TEMAT	
POMIAT BIELSKO		Opracowanie:	
Olsztyn, ul. Lipowa 9		Dostosowanie technicznego budynku mieszkalnego na potrzeby oddzielnego płacowki	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		opiekunstwo-wykonawstwo Ofiody Pomocy Dłatego i Rodziny	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		Lokalizacja:	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		Czasochrono-Dłatego, ul. Lipowa 9	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		Projektowanie:	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		Int. Zdobiesław Białystok	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		Utworzenie:	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		BROU7S	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		PACZKA	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		BROU7S	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		ELEKTRYKA	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		24.08.2023	
ul. Lipowa 9, 14-100 Białystok		E2	